


- LEGENDA POTRUBÍ**
- STUDENÁ VODA PITNÁ – POTRUBÍ PLASTOVÉ PP–RCT EVO
 - TEPLÁ VODA – POTRUBÍ PLASTOVÉ PP–RCT EVO
 - KANALIZACE SPLAŠKOVÁ – POTRUBÍ PPS HT SYSTEM

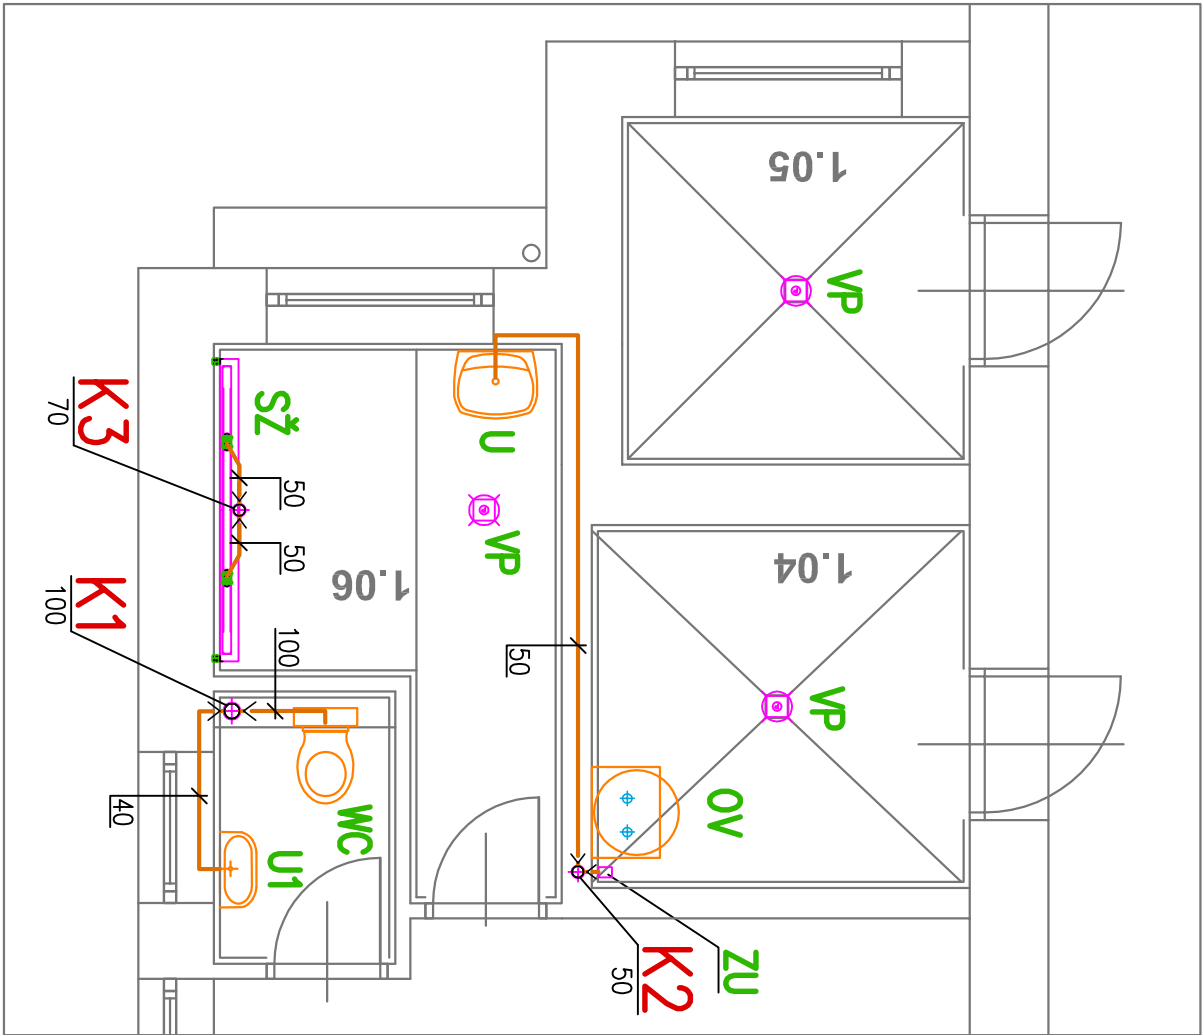

POZNÁMKA

- POTRUBÍ VODOVODNÍ PLASTOVÉ JE DIMENZOVÁNO VNĚJŠÍM PRŮMĚREM – D
- U BATERIÍ BUDE VÝVOD TEPLÉ VODY VLEVO, VÝVOD STUDENÉ VODY VPRÁVO
- POTRUBÍ KANALIZAČNÍ JE DIMENZOVÁNO VNITŘNÍM PRŮMĚREM – DN

| | | | | |
|---------|--|--|----------|--------------------------|
| úkol: | Přístavba požární zbrojnice na p.p.č. 316/17 v k.u. Chrástava | | datum: | 06/2016 |
| | | | měřítko: | 1:50 |
| výkres: | PŮDORYS 1.NP - SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ | | posl: | č.výkresu Z 03 |